Ansicht 1

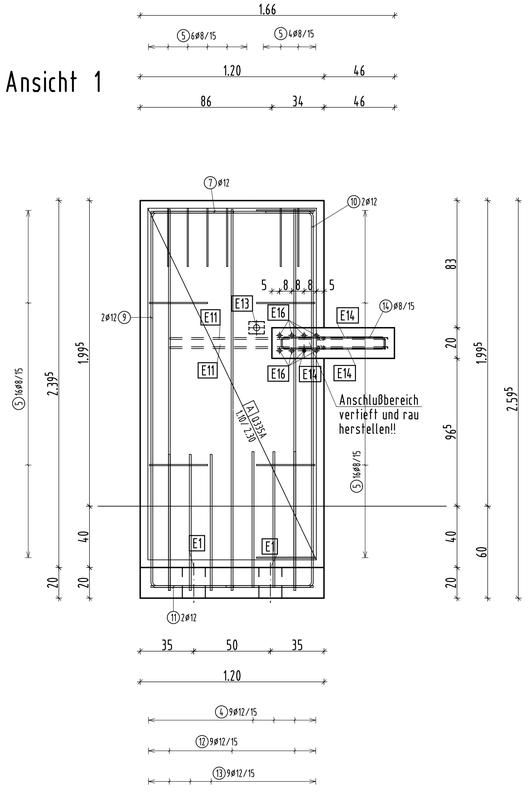

Ansicht 2

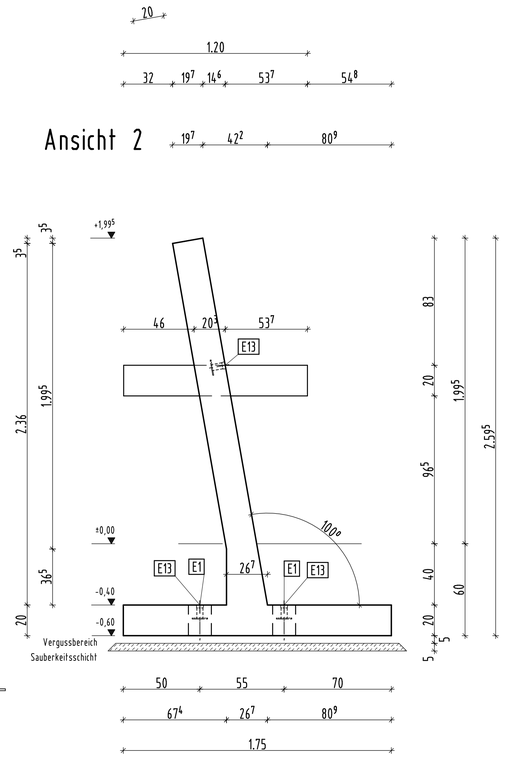

Draufsicht

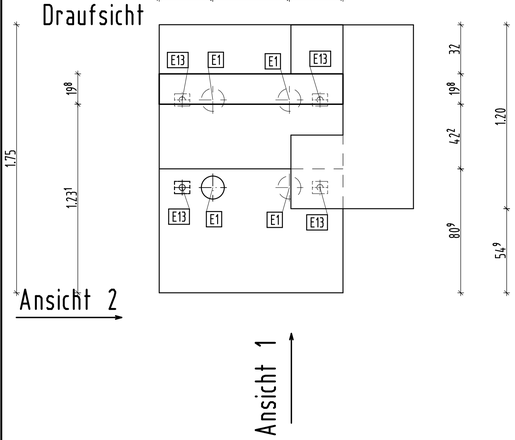

Ansicht 1

Ansicht 2

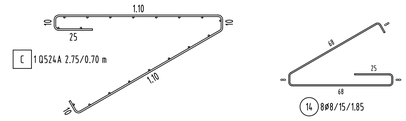

Ansicht 2

Bewehrung

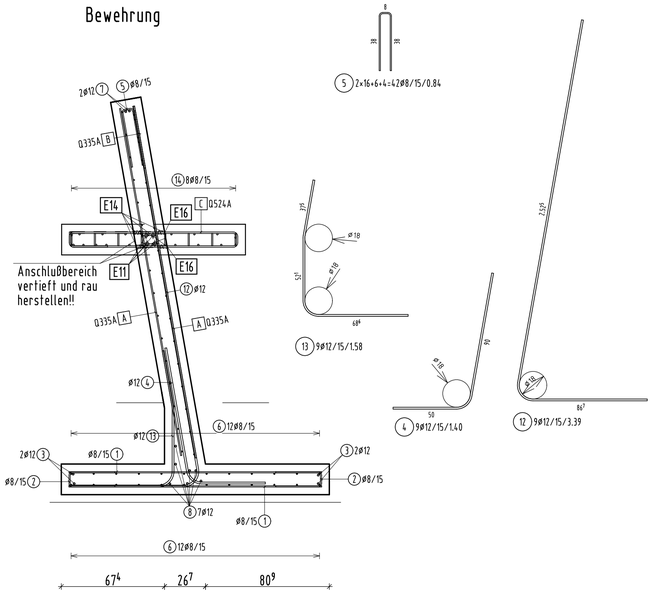

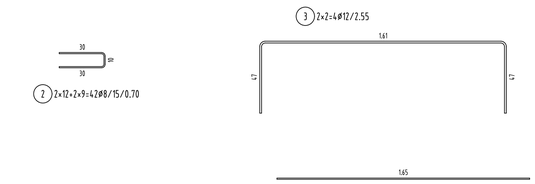

Draufsicht

Fundament

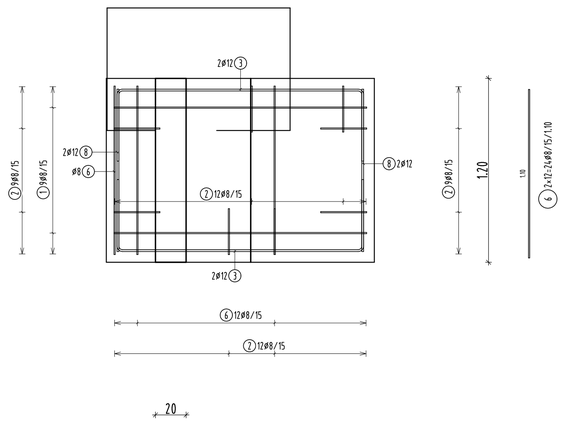

20

Pos.	Bezeichnung	Stck
E1	Wellrohr ø150mm L=20cm	4
	Produktn. P0094209004	
E11	Muffenstab einseitig Muffe ø=12mm, L=1006mm incl. Muffe Gerade Halfen	4
E13	Flachstahlanker 4.0t verzinkt	5
	Produktnr. P0094044009	
E14	Anschlusstab ø=12mm, L=430mm incl. einseitig Gewinde Gerade Halfen	20
E16	Muffenstab beidseitig Muffe ø=12mm, L=200mm incl. Muffe Gerade Halfen	8

BSt 500 S				
Pos.	Anz.	ø	Länge	Bem.:
1	18	8	1.65	
2	42	8	0.70	
3	4	12	2.55	
4	9	12	1.40	
5	42	8	0.84	
6	24	8	1.10	
7	2	12	1.06	
8	11	12	1.06	
9	2	12	3.54	
10	2	12	3.34	
11	2	12	1.06	
12	9	12	3.39	
13	9	12	1.58	
14	8	8	1.85	
Gesamtgewicht			139.859 kg	

Mattensummenliste				
Pos.	Anz.	Bez/Typ	Breite	Länge
.	2	Q335A	2.30	1.10
0	1	Q524A	0.70	2.75
Gesamtgewicht		41.295 kg		

FT- Wand Pos. W-2 (Typ B)

W-2_a

Volumen:	Gewicht:	Stückzahl:	Statische Position:
1.17 m3	2.93 to	1 Stück	

Oberflächenbeschaffenheit:

- abgerieben
- geglättet
- FG flügelgeglättet
- S Sichtbeton schalungsglatt

Kanten:

Soweit nichts anderes angegeben ist, sind alle Kanten zu fasen.
Fasenstärke: 5 / 5 mm

Beton: C 35/45

Betonstahl: BSt 500 S(A) / BSt 500 M(A)

Stabdurchmesser < 20 mm: $d_{br} = 4 \times ds$
Stabdurchmesser >= 20 mm: $d_{br} = 7 \times ds$
Andere Krümmungen bei einer seitlichen Betondeckung von
> 5 cm und > 3×ds: $d_{br} = 15 \times ds$
<= 5 cm und <= 3×ds: $d_{br} = 20 \times ds$

Betondeckung:
Expositionsklasse: XC4, XF2, XD3, WF
oben (cm): 5.0 cm
seitlich (cm): 5.0 cm
unten (cm): 5.0 cm

Prüfvermerk:

Index	Datum	Name	Angabe der Änderung	Geprüft
d				
c				
b				
a	01.06.2023	ZM	Zur Ausführung freigegeben	

ZM PLAN BAUPLANUNG ZELLER MARKUS

Designed with STRAKON - www.DICAD.de